


¡Guárdese bien!

Instrucciones de servicio

Aparato de regulación HS 3321

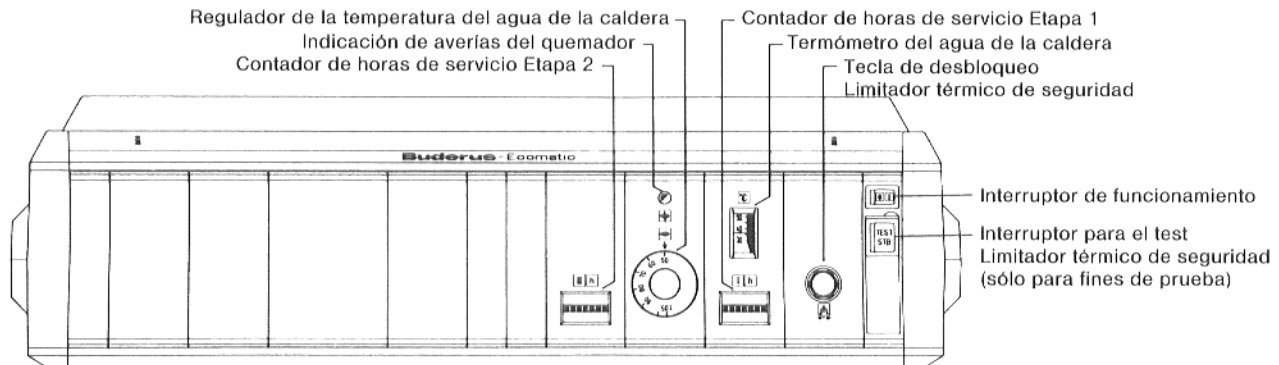

Modos operacionales	Elementos de mando	
	Interruptor de funcionamiento	Regulador de temperatura del agua de la caldera
Servicio de caldeo general	I	70° – 90°C (105°C) *)
Servicio de caldeo con aparato de regulación mural HW 3302 ó regulación externa	I	90°C (105°C) *)
Puesta fuera de servicio	O	70° – 90°C (105°C) *)

*) sólo con un equipamiento en razón de la seguridad HO

Servicio de caldeo

En este caso la caldera sirve para el caldeo de las habitaciones y calentamiento del agua sanitaria.

Si la caldera está equipada con una regulación Ecomatic o externa, el regulador de temperatura del agua de la caldera tiene que ser ajustado a 90°C.

Servicio de dos etapas

Ex fábrica, el regulador de temperatura del agua de la caldera es un regulador de 2 vías para el servicio de quemador de 2 etapas.

Si el regulador de temperatura del agua de la caldera se emplea para un servicio de 2 etapas, la 2.ª etapa automáticamente es 5°C más baja que la etapa 1.

Tecla STB

¡La tecla STB es para el control del limitador térmico de seguridad por la empresa especializada!

Indicación Avería del quemador

Al encenderse la indicación Avería del quemador, contacte a la empresa especializada para la eliminación de averías.